






Kivonat a GY-M-SVármegyei TRT-ből
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete és jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete

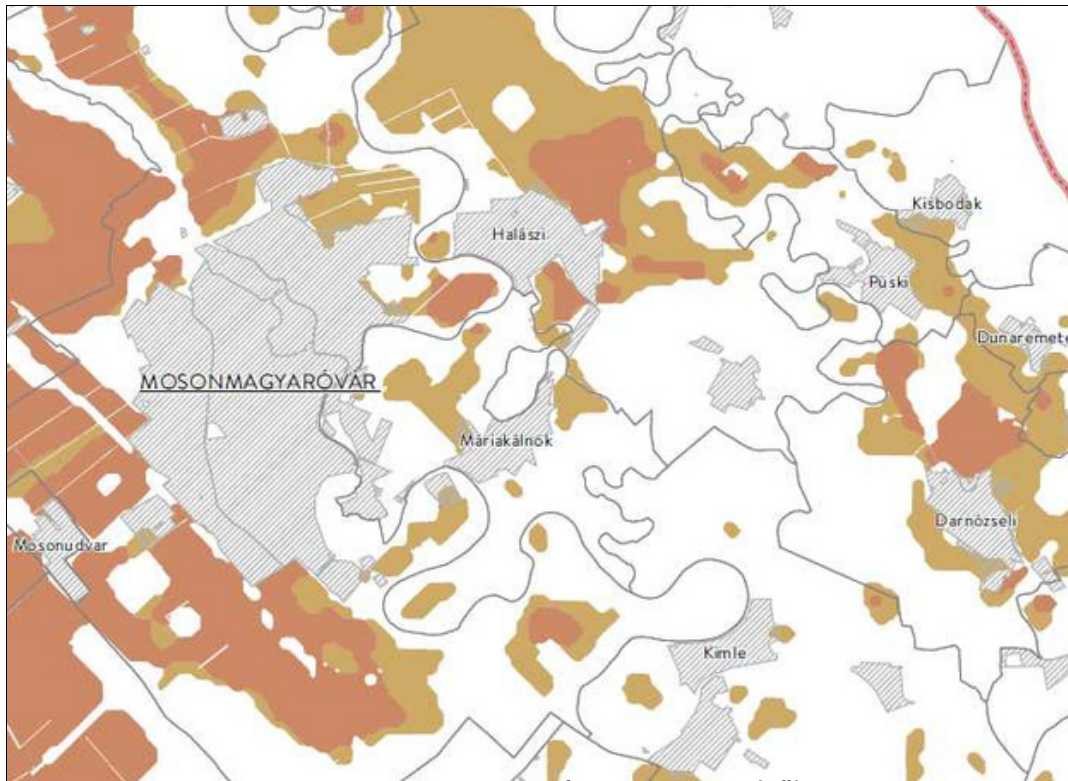


Kivonat a GY-M-SVármegyei TRT-ből
Erdők övezete és erdőtelepítésre javasolt terület övezete

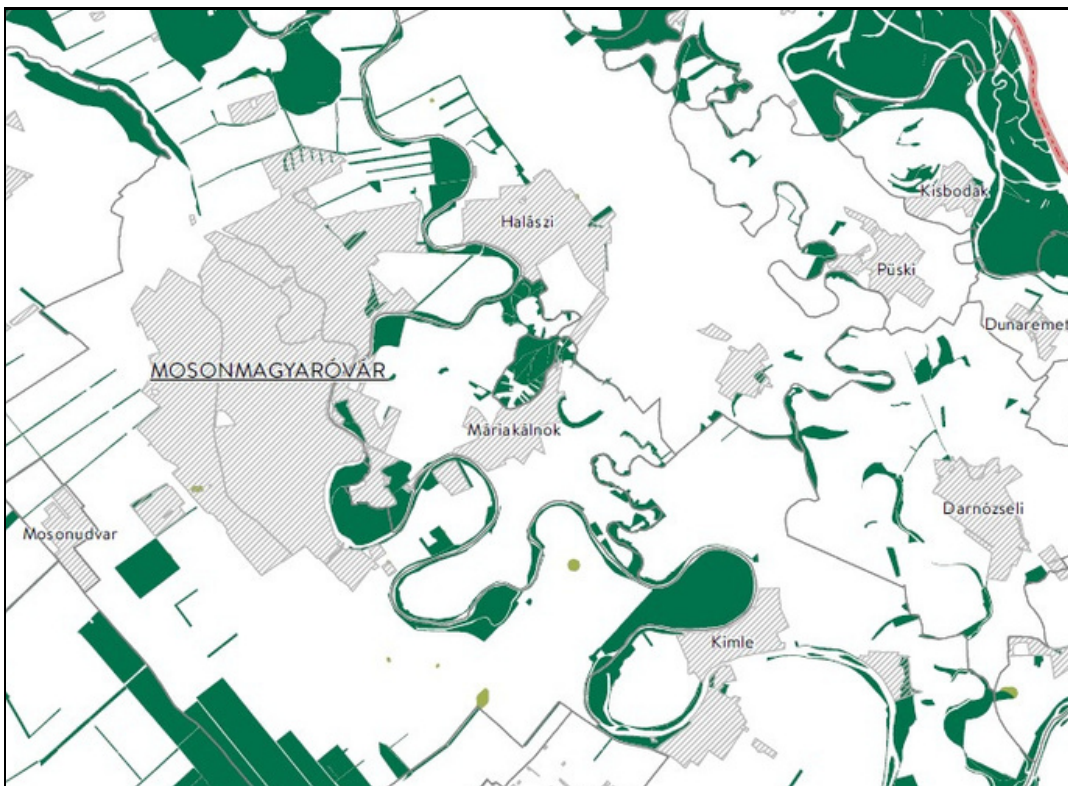

Kivonat a GY-M-Svármegyei TRT-ből
Nap és szélérőmű telepítésénekkorlátozásával érintett terület övezete

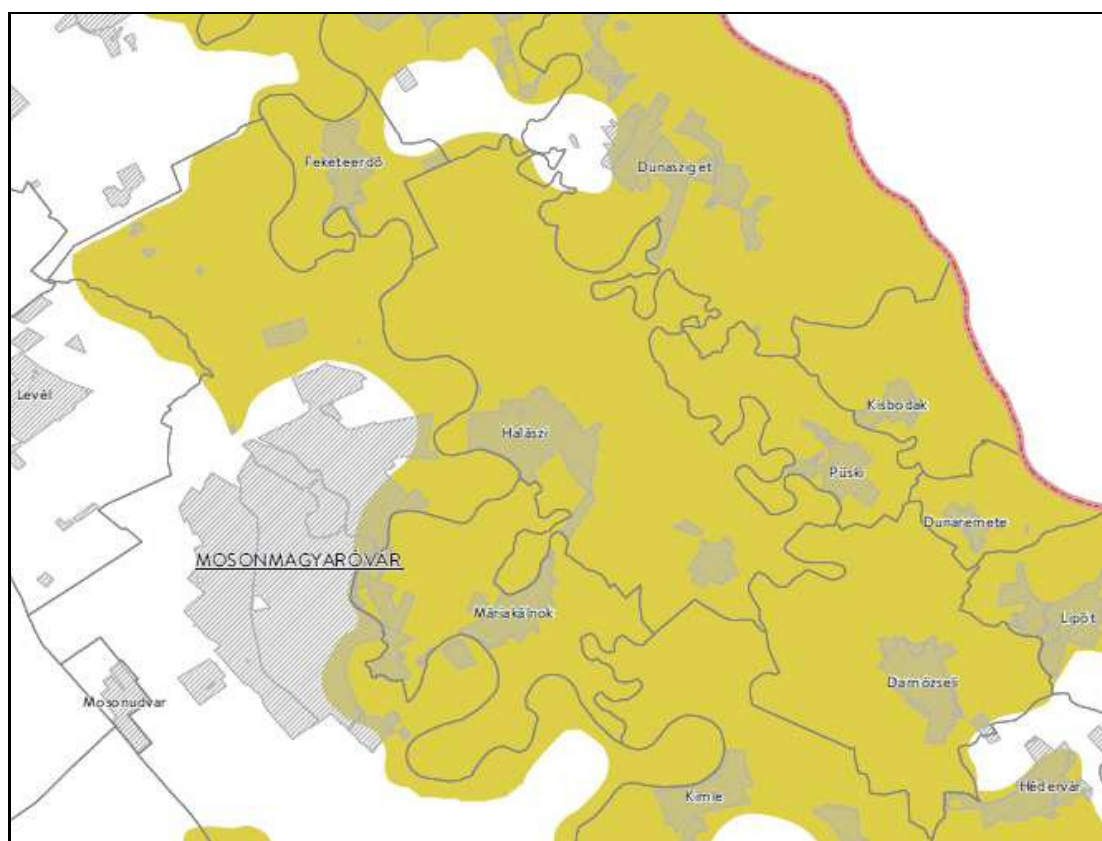


Kivonat a GY-M-Svármegyei TRT-ből
Tájképvédelmi terület övezete

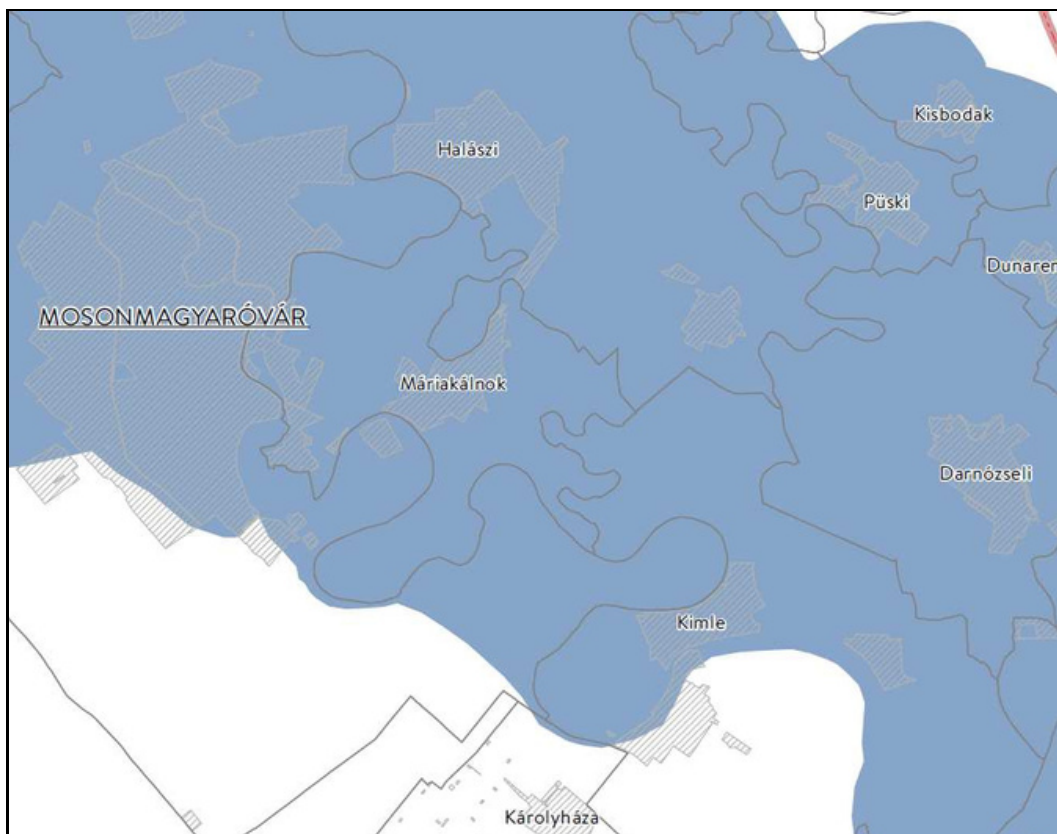


Kivonat a GY-M-SVármegyei TRT-ből
Vízminőség védelmi terület övezete




Kivonat a GY-M-SVármegyei TRT-ből
Árvízi kockázatkezelési területek övezete

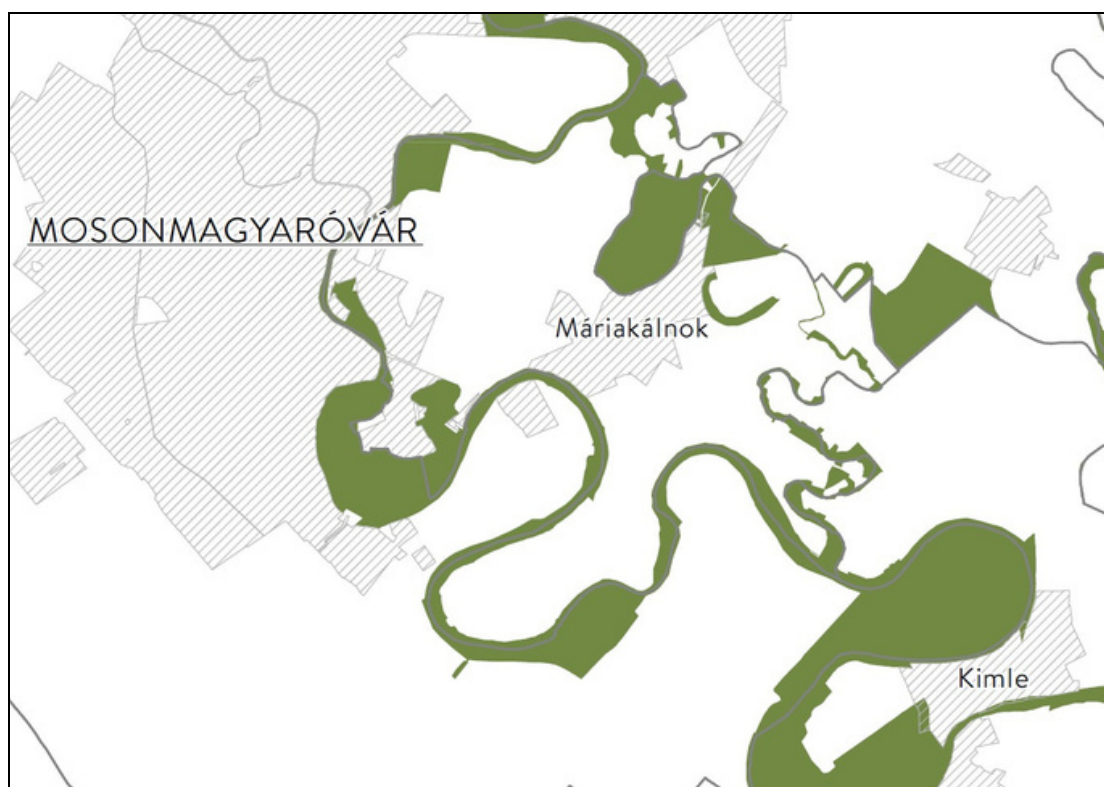

Kivonat a GY-M-SVármegyei TRT-ből
Natura ۲۰۰۰ területek övezete

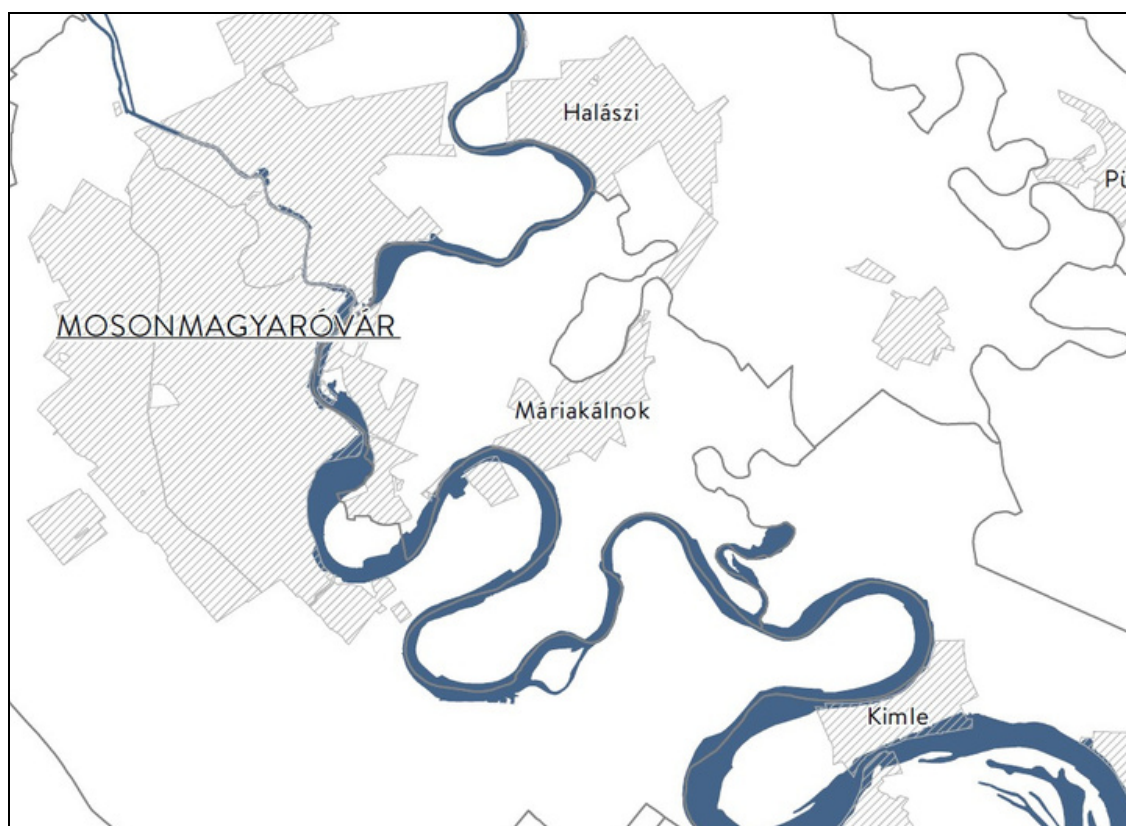

Kivonat a GY-M-SVármegyei TRT-ből
Nagyvízi mederterületének övezete

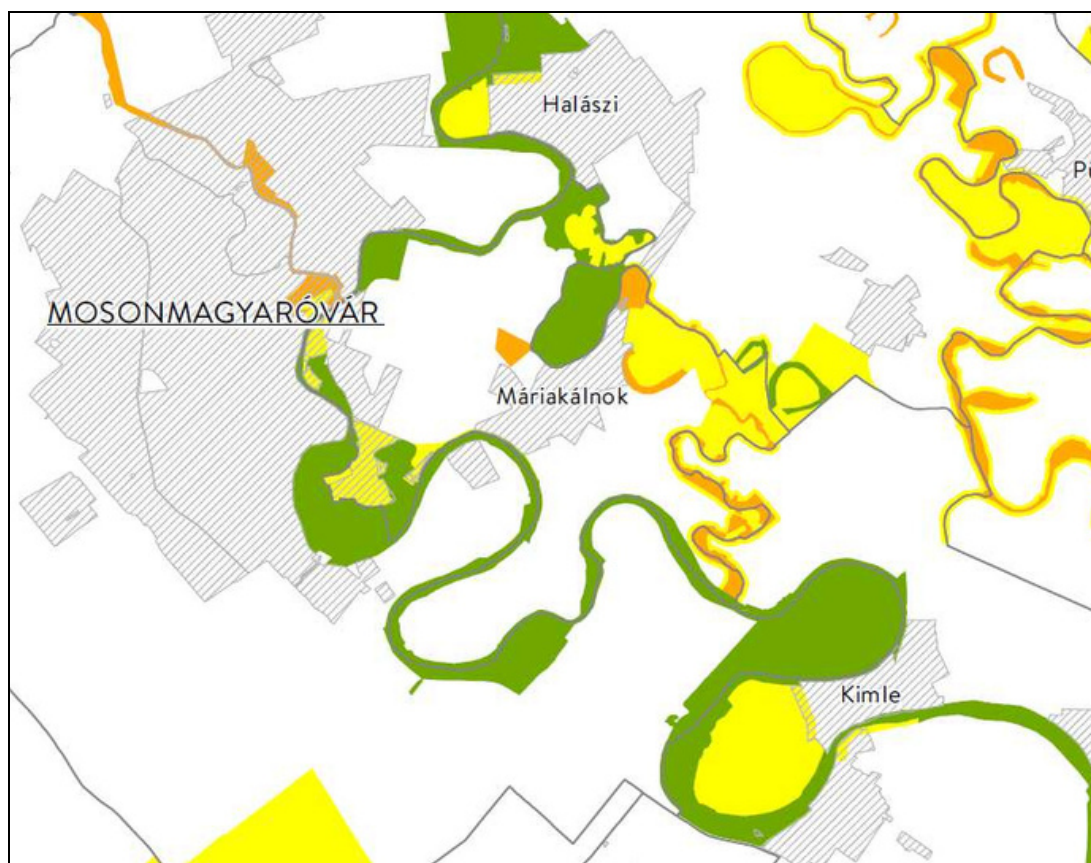

Kivonat a GY-M-S Vármegyei TRT-ből
Ökológiai folyosó, magterület és puffterület övezete

A tervezett módosítások a Győr-Moson-Sopron Vármegyei területrendezési tervével nem ellentétesek.

8 A TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK, A HATÁLYOS ÉS MÓDOSULÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK BEMUTATÁSA

- 1) A Máriakálnok, belterület 20.00/3 helyrajzi számú ingatlan fekvése szerinti építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság 8,0 méterre változzon annak érdekében, hogy a területen a jelenlegi 3,0 méteres szabályozástól eltérő módon nagyobb épületmagasság legyen megengedett.



Ottofotó – Gogla maps

A tervezett módosítás a szabályozási tervet és a helyi építési szabályzatot érinti. A módosítás szerkezeti tervi területfelhasználási átsorolással nem jár. Új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik.